

Webová SCADA, grafická nadstavba



Rozsáhlé dispečinky, ale i lokální **vizualizace řízených technologií** přes web. Agregace dat z PLC - aktuální hodnoty a spojení s databázemi - historická data (trendy). Přístup přes **webový prohlížeč** zásadně zjednodušuje údržbu, licencování a správu. Web se postará o **moderní vizualizaci** půdorysů, technologických schémat, tabulek či grafů.



Grafická schémata si oprávnění a zaškolení uživatelé mohou sami upravovat. Merbon SCADA obsahuje rozsáhlou **správu uživatelů a jejich rolí**.



Panely s technologickými schématy mohou obsahovat animace, statické obrázky, texty, uživatelské poznámky, objekty pro nastavování hodnot, odkazy atd. Vzhled je plně v rukou tvůrce grafiky.



Analýza historických dat (liniové, sloupcové a modulo grafy, rozdílové i kobercové grafy). Rychlé vyhodnocení problémů a okamžitý přehled o technologii. **Export a sdílení dat** (html odkazy, obrázky, tabulky nebo text).

Energie pod kontrolou




Tabulka aktivních alarmů a přehled **alarmové historie** technologií, třídění a filtrování. Systémové alarmy, nekomunikující zařízení. Tvorba workflow a kaskádové vyhodnocení. **Odeslání emailu nebo sms.**



Technickým náhledem je **tabulka datových bodů**. Zobrazuje aktuální hodnotu, čas poslední komunikace i kvalitu komunikace, popis a další parametry. Rychlé hledání a filtrování ve stromové struktuře, následný výběr/označení do vizualizace trendu.

Cat	Název	Stav	Hodnota	Operace
System project				
Communication				
14.53.53	Communication error	OK		
14.53.56	Redund			
14.53.42	Date time		4.12.2017 po 14:53:42	
14.53.55	PC/PLC - time difference		12h	
Alarm				
05.5.2017 at 13:13:38	Boiler room - water leak	OK		
05.5.2017 at 13:13:38	Pressure alarm	OK		
05.5.2017 at 13:14:18	Alarm reset	SET		
Ambient temperature				
14.53.42	Ambient temperature - north	OK		
05.5.2017 at 13:13:38	Ambient temperature - south	OK		
05.5.2017 at 13:14:18	Ambient temperature - average	SET		
Boiler				
11.09.2017 po 10:46:18	Boiler cascade order	AUT		
14.53.42	Boiler cascade regime	1,3		
05.06.2017 at 18:57:48	Boiler 1 regime	AUT		

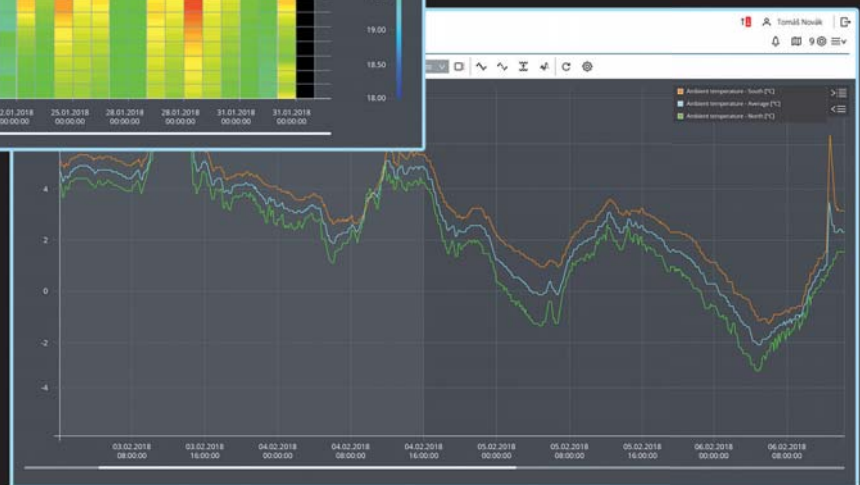

Energie pod kontrolou

Domat Control System s.r.o.

Sídlo společnosti: U Panasonicu 376, CZ – 530 06 Pardubice – Staré Čivice

Tel.: +420 461 100 823, Fax: +420 226 013 092, E-mail: info@domat.cz, sales@domat.cz

Pobočka Praha: Třebízského nám. 424, CZ – 250 67 Klecany

Tel.: +420 222 365 395, Fax: +420 226 013 092, E-mail: info@domat.cz

Sledujte nás:    

